


## ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający rezygnuje z wykonania widowni w sali gimnastycznej.
2. Zamawiający rezygnuje z wykonania attyk wokół budynku, w miejscu których należy wykonać okap. System rynnowy należy zamocować do stalowych dźwigarów kratowych za pomocą haków, natomiast rury spustowe mocowane za pomocą obejm do ścian (widoczne na elewacji). System rynnowy z blachy tytan – cynk o przekrojach zgodnych z opracowaniem projektowym.
3. Tynku elewacyjnego Caparol 3D – System Plus – Indeko-plus Weiss należy zastąpić tynkiem zewnętrznym silikatowym - typu „baranek” 2 [mm], w kolorze białym.
4. Tynk strukturalny Baumit CreativTop z efektem szorstkiego betonu należy zastąpić tynkiem zewnętrznym silikatowym - typu „baranek” 2 [mm], w kolorze szarym.
5. Wyposażenie należy w budynku wykonać i zakupić zgodnie z zestawieniem i opisem wyposażenia.
6. W Sali gimnastycznej oraz siłowni rezygnuje się z wykonania parkietu dębowego, w miejscu którego należy wykonać posadzkę sportową podwójnie legarowaną:

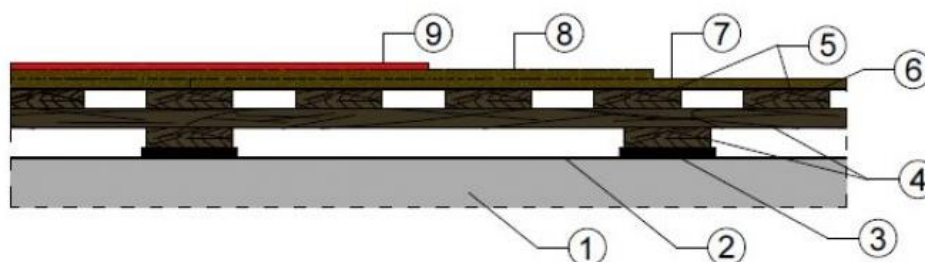

### Legenda:

1. Podłoże betonowe – warstwy: żwir utwardzany – 25 cm, styrodur – 10cm, beton B10 – 10 cm, mata bentonitowo haloizytowa, beton B25 W8 – 20 cm zbrojony siatką z prętów Ø10 [mm] o rozmiarze oczka 15 [cm] górą i dołem;
2. Folia budowlana – gr. 0,2 mm;
3. Podkładka sprężysta – gr. 10 mm;
4. Podwójne legary z tarcicy iglastej – 20x90 mm, o rozstawie osiowym co ok. 500 mm;
5. Ślepa podłoga ażurowa z tarcicy iglastej – gr. 20 mm;
6. Folia paroprzepuszczalna – gr. 0,2 mm;
7. Płyta OSB – mocowana prostopadle do legarów górnych - gr. 15 mm;
8. Płyta OSB – mocowana na zakład – prostopadle do poprzedniej warstwy z płyt OSB - gr. 15 mm;
9. Nawierzchnia sportowa z wykładziny PCV – gr. 7 mm.

Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą PN EN 14904 dla podłogi A4.

7. Zmiana wielkości okien:

- 0.01 – HALL – okna o wymiarach 376x300, 402x300, 410x300 cm zastępuje się 3 sztukami okna o wymiarach 300x300 cm;
- 0.02 – POMIESZCZENIE DLA NAUCZYCIELA – okno o wymiarach 447x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 200x300 cm;
- 0.05 – SALA KONFERENCYJNA – okno o wymiarach 530x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 300x300 cm;
- 0.24 – SIŁOWNIA – okno o wymiarach 693x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 300x300 cm;
- 0.25 – SALA FITNESS – okno o wymiarach 693x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 300x300 cm;
- 0.26 – BALET – okno o wymiarach 668x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 300x300 cm;