


**GPD**  
**Szafa wisząca 21U, 600/600/1035 szer./gł./wys mm.**

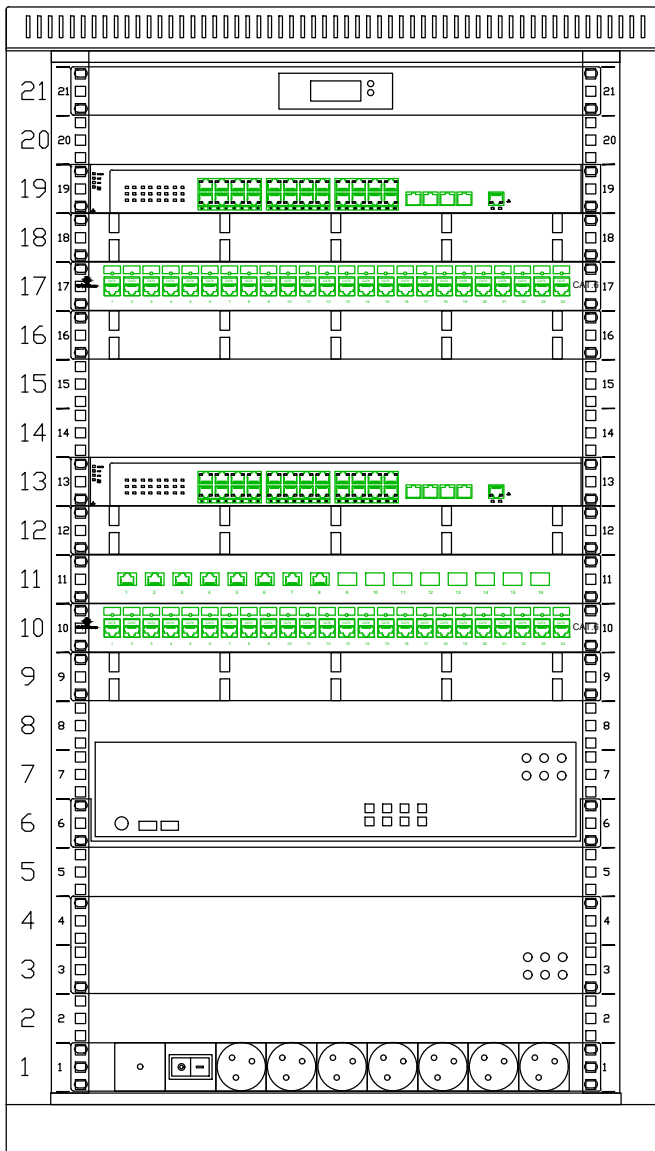

Panel wentylacyjny 19"/1U, 2 wentylatory, termostat - ALANtec

Managed L2 PoE Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) + 4x1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50° , 19"/1U (S4600-28P-P-SI-R2 vLI) - do sieci LAN

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U

Panel krosowy NAVI LED, 24x RJ45 kat.6 UTP LSA PoE+, prosty z półka montażowa, czarny - ALANtec

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U

Managed L2 PoE Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) + 4x1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50° , 19"/1U (S4600-28P-P-SI-R2 vLI) - do sieci CCTV

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U

8-kanalowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla skrętki UTP/FTP z ochroną PoE, 19"/1U

Panel krosowy NAVI LED, 24x RJ45 kat.6 UTP LSA PoE+, prosty z półka montażowa, czarny - ALANtec

Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U

Rejestrator IP 16 kanałowy, obsługujący 2 dyski po 6TB, 19"/2U

Zasilacz bezprzerwow UPS, true on-line, 2000 VA / 1800 W, 6 min

Listwa zasilająca 19"/1U gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wyłącznikiem i zabezpieczeniem

|  |  |                              |                |                 |                               |
|--|--|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D<br>SZYMON RADLAK<br>ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole<br>NIP: 9910290034; REGON: 161521100<br>tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com   |  |                              |                |                 |                               |
| INWESTOR<br>GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW,<br>NIP: 991 - 049 - 49 - 72   |  |                              |                |                 |                               |
| INWESTYCJA<br>PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z<br>DNIA 25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJĄ Z<br>DNIA 10.10.2018 ZNAK: WB.6740.699.2018.DB - „REMONT WRAZ Z<br>PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z<br>PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z<br>DOCELOWĄ NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I<br>TECHNIKI „BORSUK” POPRZECZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ<br>ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE” W<br>ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA<br>LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z PRZEZNACZENIEM DLA<br>GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. |  |                              |                |                 |                               |
| OBIEKT<br>BUDYNEK DWORCA PKP,<br>46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.   |  |                              |                |                 |                               |
| Tytuł rysunku<br><b>ELEWACJA SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ GPD</b>  |  |                              |                |                 |                               |
| ARCHITEKTURA   | PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Krzysztof Giesz | NR UPRAWNIENIA<br>195/91/Op. | PODSI<br>..... | DATA<br>10.2019 | STADIUM<br>PROJEKT WYKONAWCZY |
|  | SPRAWDZIŁ:<br>mgr inż. Ewald Mrugała     | NR UPRAWNIENIA<br>201/91/Op. | PODSI<br>..... | DATA<br>10.2019 | BRANŻA<br>ELEKTRYCZNA         |
|  | WSPÓŁPRACA:<br>.....                     | NR UPRAWNIENIA<br>.....      | PODSI<br>..... | DATA<br>.....   | NR RYSUNKU<br>.....           |
| <b>IE - 08</b>   |  |                              |                |                 |                               |

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.