


# RW

Rozdz.podt. 4\*24 ,typ Alpha 160 Siemens IP31II kl. izolacji gł 140mm

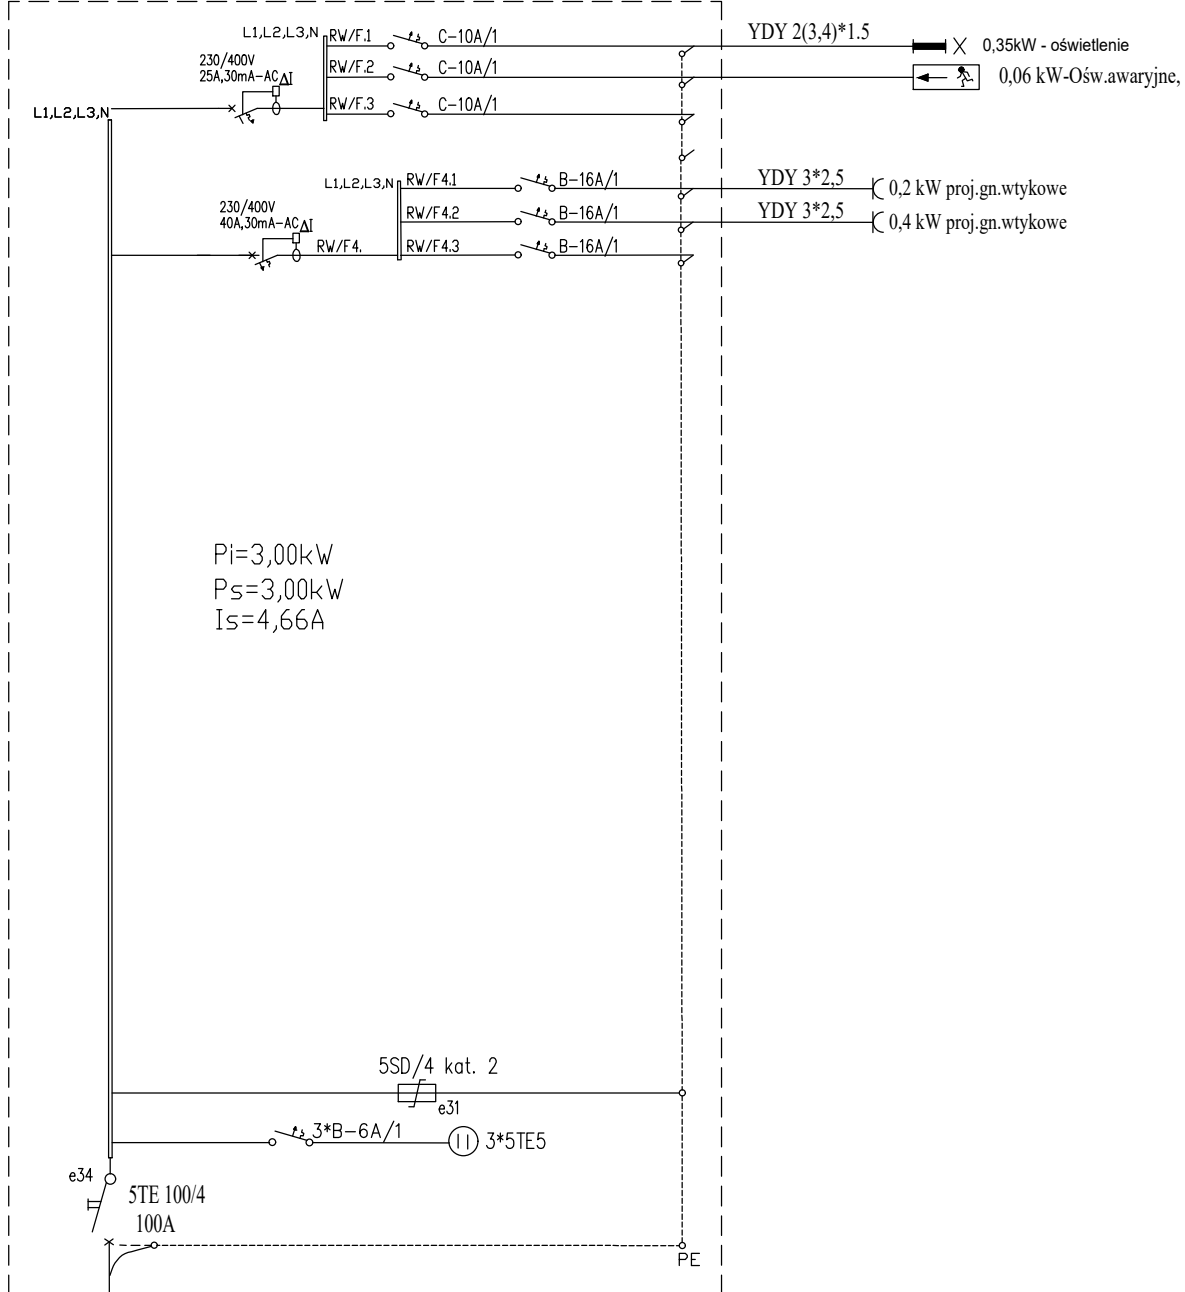

**RG/F16-YKY 5\*6**  
z rozdz. RG

Można zastosować urządzenia inne niż podano w projekcie lecz co najmniej o takich samych parametrach .

Układ sieci TN-S  
Samoczynne wyłączenie zasilania

Pracownia Konstrukcyjno - Architektoniczna VisKon 3D SZYMON RADLAK ul. o. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole NIP: 9910290034; REGON: 161521100 tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com					
INWESTOR GMINA MURÓW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, NIP: 991 - 049 - 49 - 72					
ZAMAWIENIE PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA 25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJĄ Z DNIA 10.10.2018 ZNAK: WB.6740.699.2018.DB - „REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWĄ NAZWĄ „UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY I TECHNIKI „BORSUK” POPRZECZ REMONT, PRZEBUDOWĘ I ORGANIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU DWORCA KOLEJOWEGO W MUROWIE” W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.					
LOKAL BUDYNEK DWORCA PKP, 46 - 030 MURÓW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.					
Tytuł projektu <b>SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY RW</b>					
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Gesa	NR UPRAWNIENI 195/91/Op.	PODSI POPS	DATA 10.2019	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPRAWNIENI 201/91/Op.	PODSI POPS	DATA 10.2019	BRANŻA ELEKTRYCZNA
	WYKONAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODSI POPS	DATA	SKALA -----
					IE - 10

WZMUSZCZONA PRACOWNIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE.